

Planta Baixa Térreo - Evaporadores / Frigorífica


ESCALA 1:75

Nota

As bases dos condensadores deverão estar previstas no projeto executivo e será encargo do instalador

Splits					
Tag	Referência	Modelo	Vazão de Ar (m³/h)	Pot. Frigoríf. Total (kcal/h)	Consumo (W)
Ev-2.1 + Cd-2.1	Carrier	42LUQ 18 + 38kQ 18	800	4.536	1.741
Ev-3.9 + Cd-3.9	Carrier	42LUC 09 + 38kC 09	450	2.268	814
Ev-3.12 + Cd-3.12	Carrier	42LUC 18 + 38kC 18	800	4.536	1.741
Ev-3.15 + Cd-3.15	Carrier	42LUC 18 + 38kC 18	800	4.536	1.741
Ev-4.9 + Cd-9	Carrier	42LUC 12 + 38kC 12	580	3.024	1.085
Ev-4.10 + Cd-10	Carrier	42LUC 12 + 38kC 12	580	3.024	1.085
Total				21.924	8.207

Equipamentos com comando remoto com fio

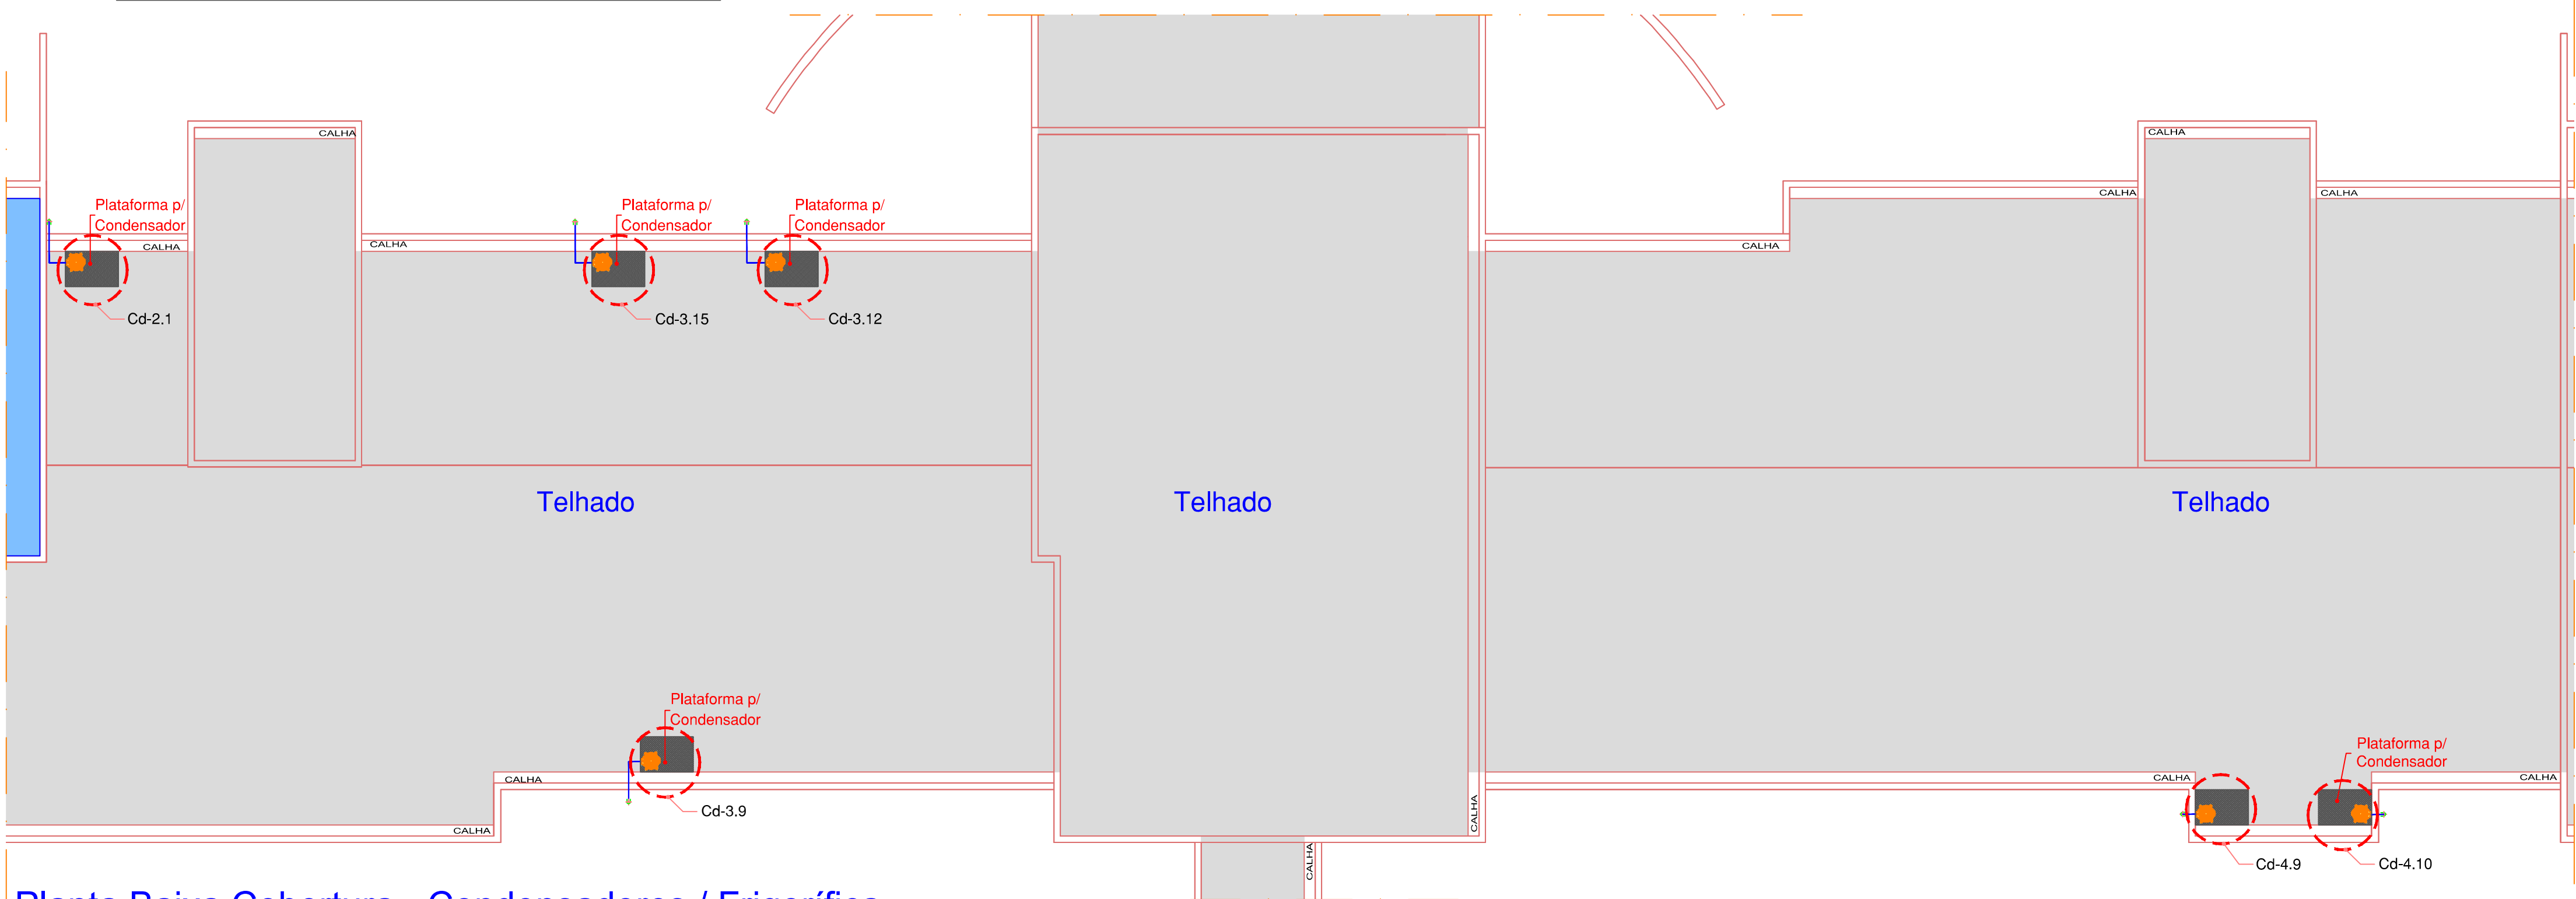

Planta Baixa Cobertura - Condensadores / Frigorífica

ESCALA 1:100



Prudente Engenharia

Projetos - Consultoria - Soluções

Rua Duque de Caxias, 450 - Sala 1.101 - Uberlândia/MG - 38.400-142  
Fone: (34) 3235-4901 - prudente@prudente.eng.br - CNPJ: 00.711.984/0001-19

Ar Condicionado  
Projeto Básico

Localização dos Evaporadores  
e Condensadores

Local Hospital Maternidade Pça. Tancredo Neves, s/nº Tupaciguara - MG		Projeto Nº Maternidade HM-10.06/14	
Elaborado Indicada	Execução Junho/14	Desenho Diogo	Projeto Carlos Prudente
Engº Mecânico - CREA-MG 29064-D - RN: 140572108-1			

Assinado 01 27/06/2014 04/09/2014	Assinado Planta Baixa Térreo - Evap. / Frigorífica Planta Baixa Cobertura - Cond. / Frigorífica	Assinado 07/12
--	---	-------------------