


Corte - AA

Escala 1/75




Continuação Corte - AA

Escala 1/75


Legenda de Dutos

- Rede de dutos para insuflamento em chapa de aço galvanizada flangeados tipo "TDC", isolados com lâ de rocha com 1" de espessura.
- Rede de dutos para retorno em chapa de aço galvanizada flangeados tipo "TDC", isolados com lâ de rocha com 1" de espessura.
- Rede de dutos para Exaustão em chapa de aço galvanizada flangeados tipo "TDC", sem isolamento.
- Rede de dutos para Ventilação em chapa de aço galvanizada flangeados tipo "TDC", sem isolamento.
- Rede de dutos para insuflamento flexíveis isolados com lâ de vidro modelo Isodec 25, Referência Multivac.

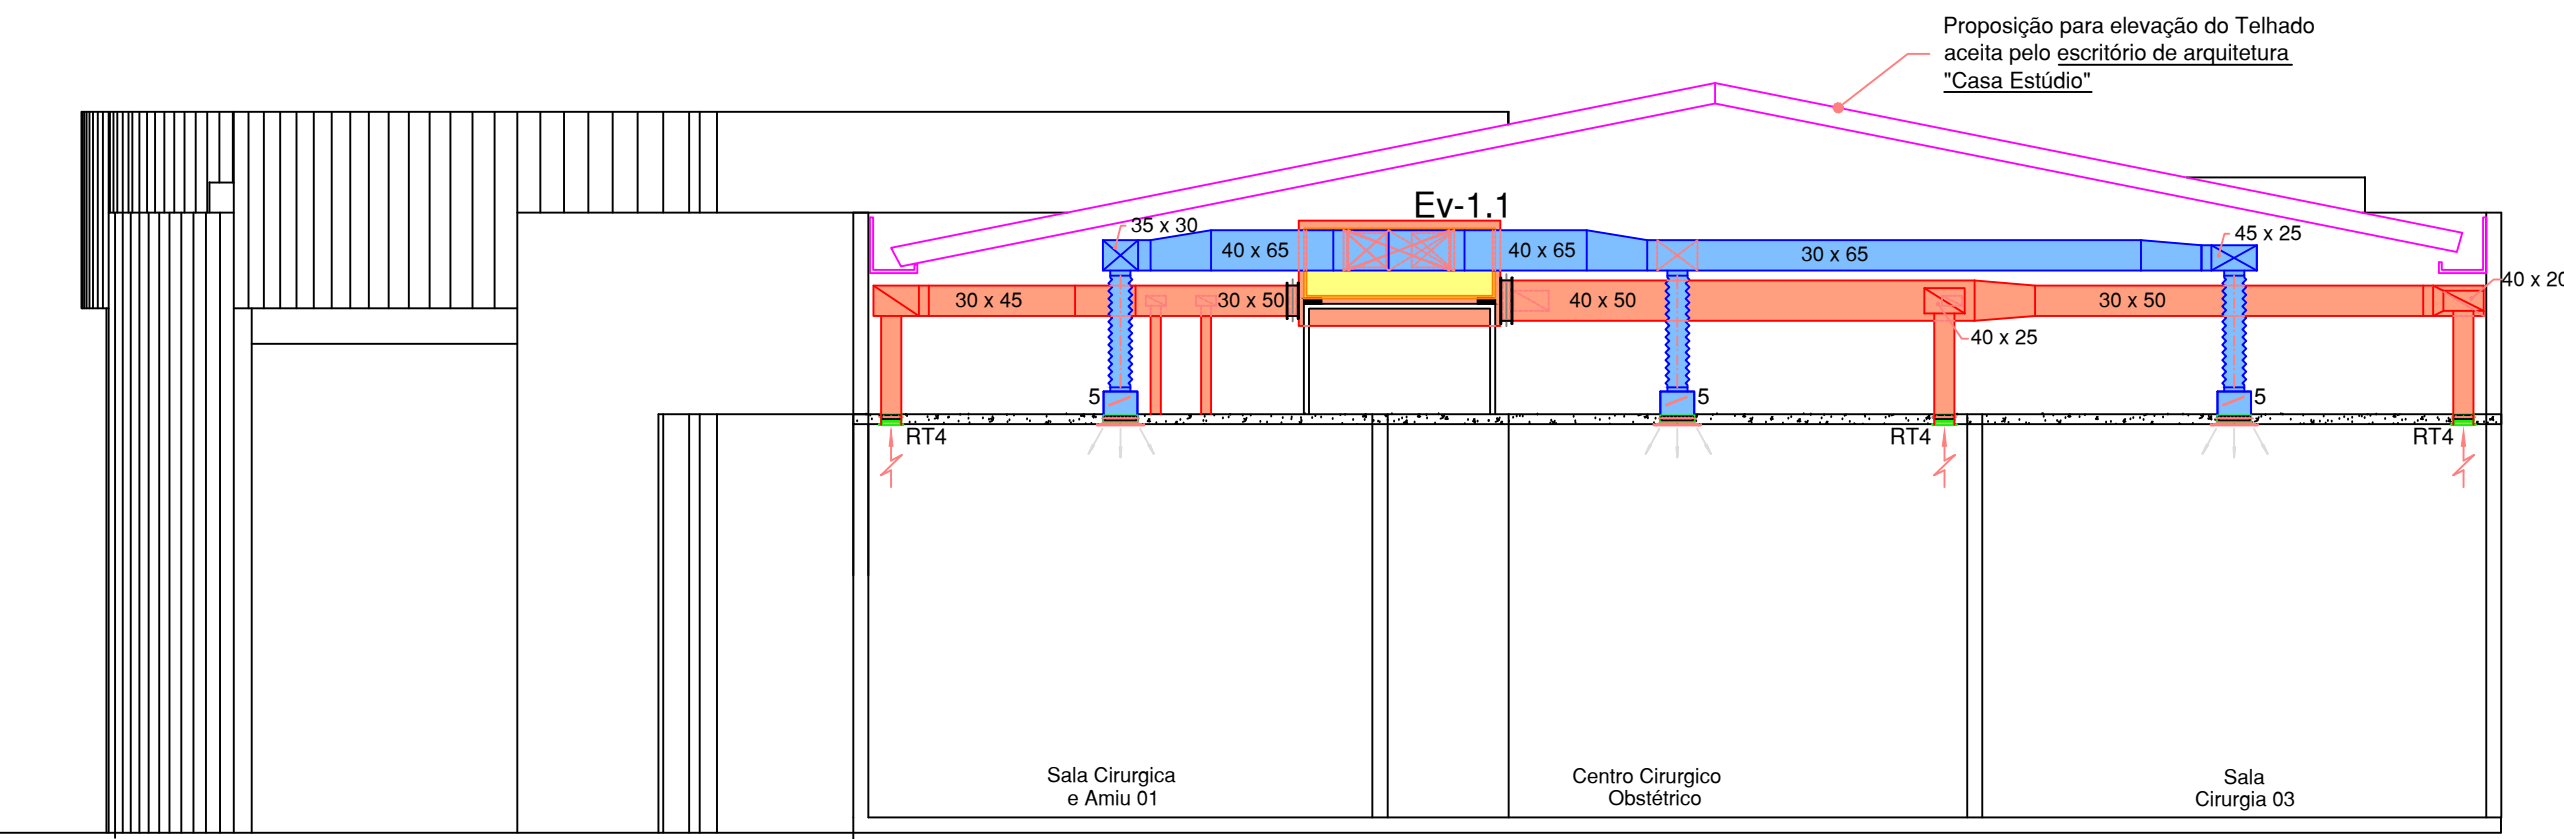


Corte - BB

Escala 1/75

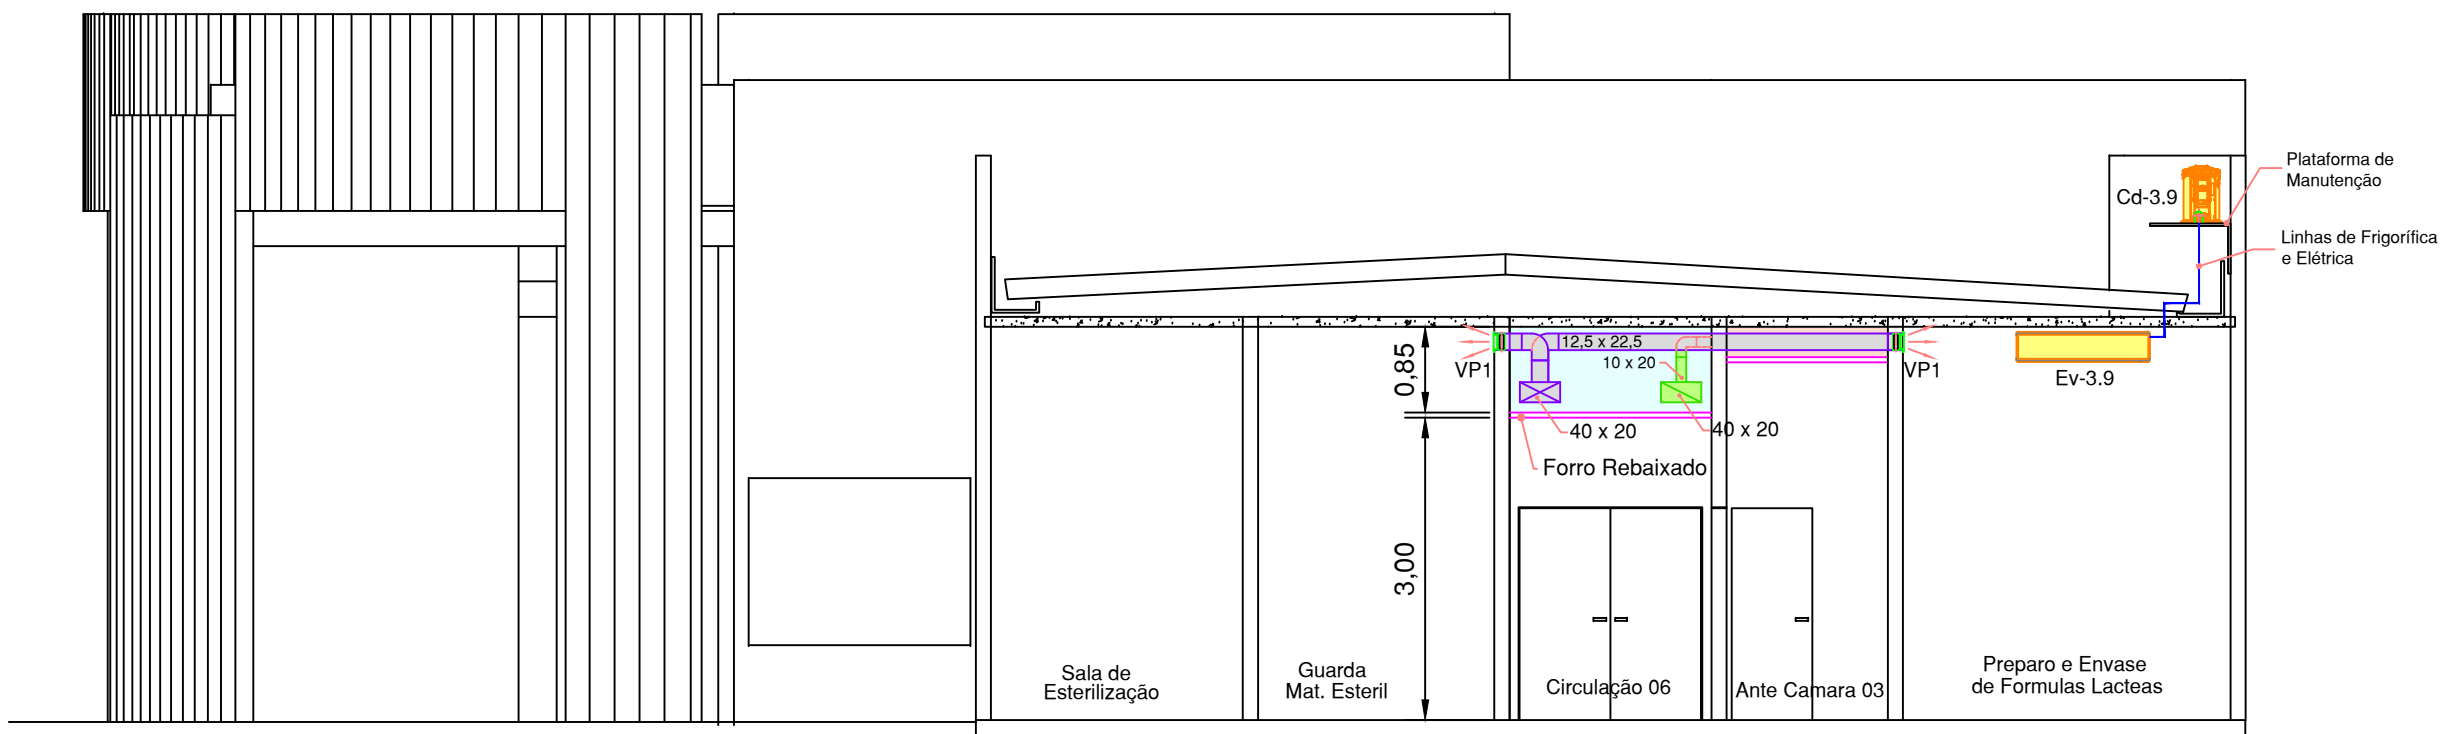

Corte CC

Escala 1/75



Corte Esquemático

Sem escala



PREFEITURA Governo 2013-2016
TUPACIGUARA
Trabalho e Desenvolvimento por você

Prudente  **Engenharia**
Projetos - Consultoria - Soluções

Rua Duque de Caxias, 450 - Sala 1.101 - Uberlândia/MG - 38.400-142
Fone: (34) 3235-4901 - prudente@prudente.eng.br - CNPJ: 00.711.984/0001-19

Título		Cortes	
Local	Hospital Maternidade Pça. Tancredo Neves, s/nº Tupaciguara - MG	Projeto Nº	Maternidade HM-10.06/14
Escala	Indicada	Execução	Junho/14
Desenho	Diogo	Projeto	Carlos Prudente
Engº Mecânico - CREA-MG 29064/D - RN: 140572108-1			
0	27/06/2014	Cortes - AA, BB e CC Corte Esquemático	08/12
1	04/09/2014		